
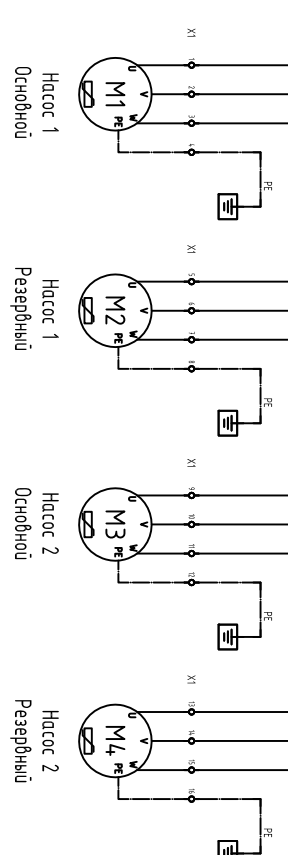
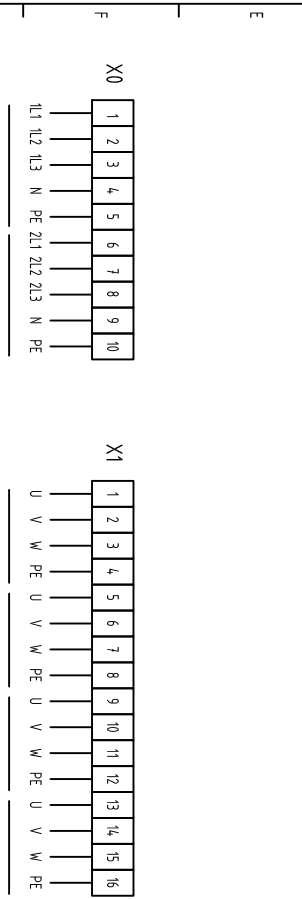


Шкаф управления ASG-CONTROLS-F с устройствами плавного пуска и АВР

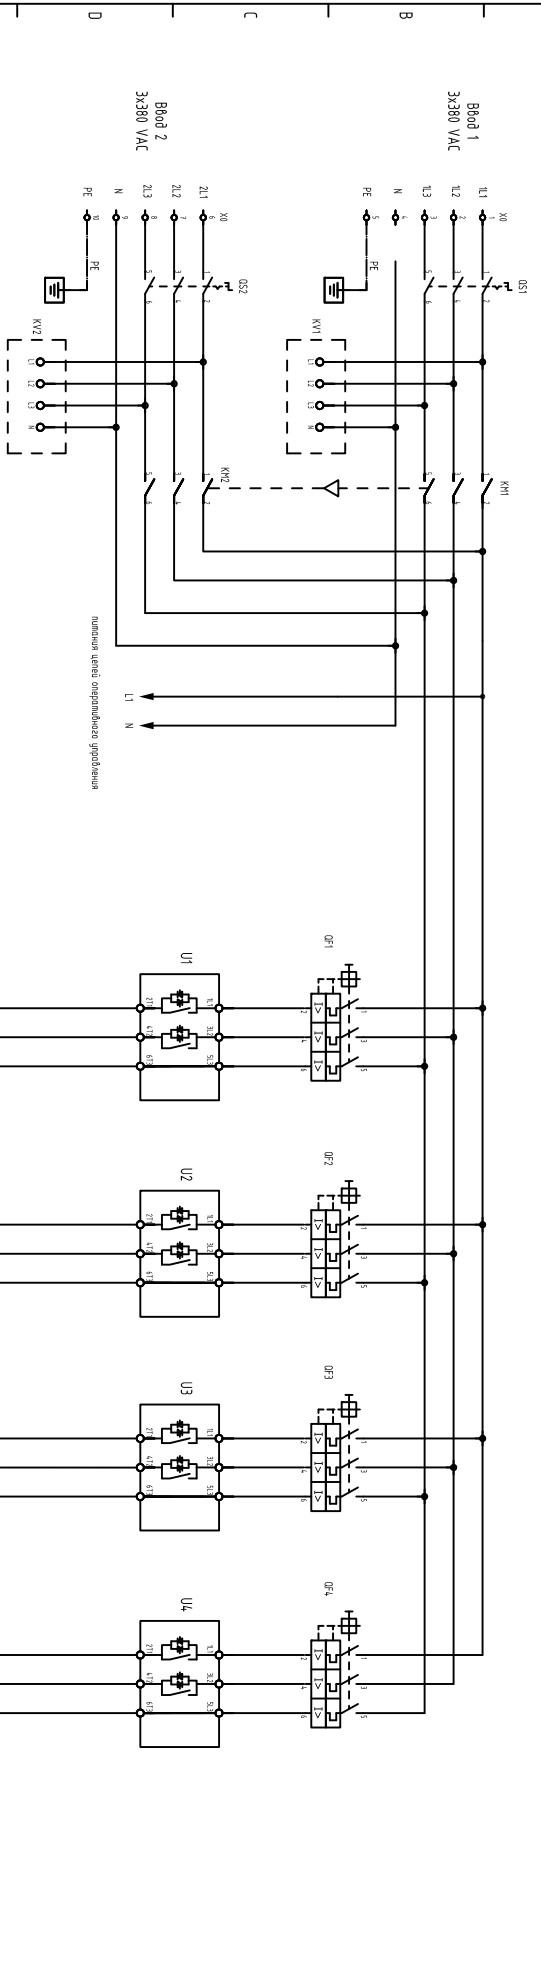

X2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Реле защиты от "сухого хода" основного насоса 1				Реле защиты от "сухого хода" резервного насоса 1				Реле защиты от "сухого хода" основного насоса 2				Реле защиты от "сухого хода" резервного насоса 2				Реле контроля работы основного насоса 1				Реле контроля работы резервного насоса 1			
	Реле контроля работы резервного насоса 1				Реле контроля работы основного насоса 2				Реле контроля работы резервного насоса 2				Сигнал "ПОЖАР"				Сигнал "СБРОС ПОЖАРА"							

X3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
Дистанцирование	Насос основной 1 в работе				Авария основного насоса 1				Насос резервный 1 в работе				Авария резервного насоса 1				Насос основной 2 в работе				Авария основного насоса 2						
	Насос резервный 2 в работе				Авария резервного насоса 2				ПОЖАР				Блокировка искусственной вентиляции				Общая авария										
	PE																										

Шкаф управления ASG-CONTROLS комплектуется клеммами согласно заказу требуемых функций (опции) отпущенного листа и текнического задания на проектирование шкафа управления созданного с заказчиком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASG-CONTROLS-F-SS.4.3.X	Лист