


# Шкаф управления ASG-CONTROLS-F с прямым пуском

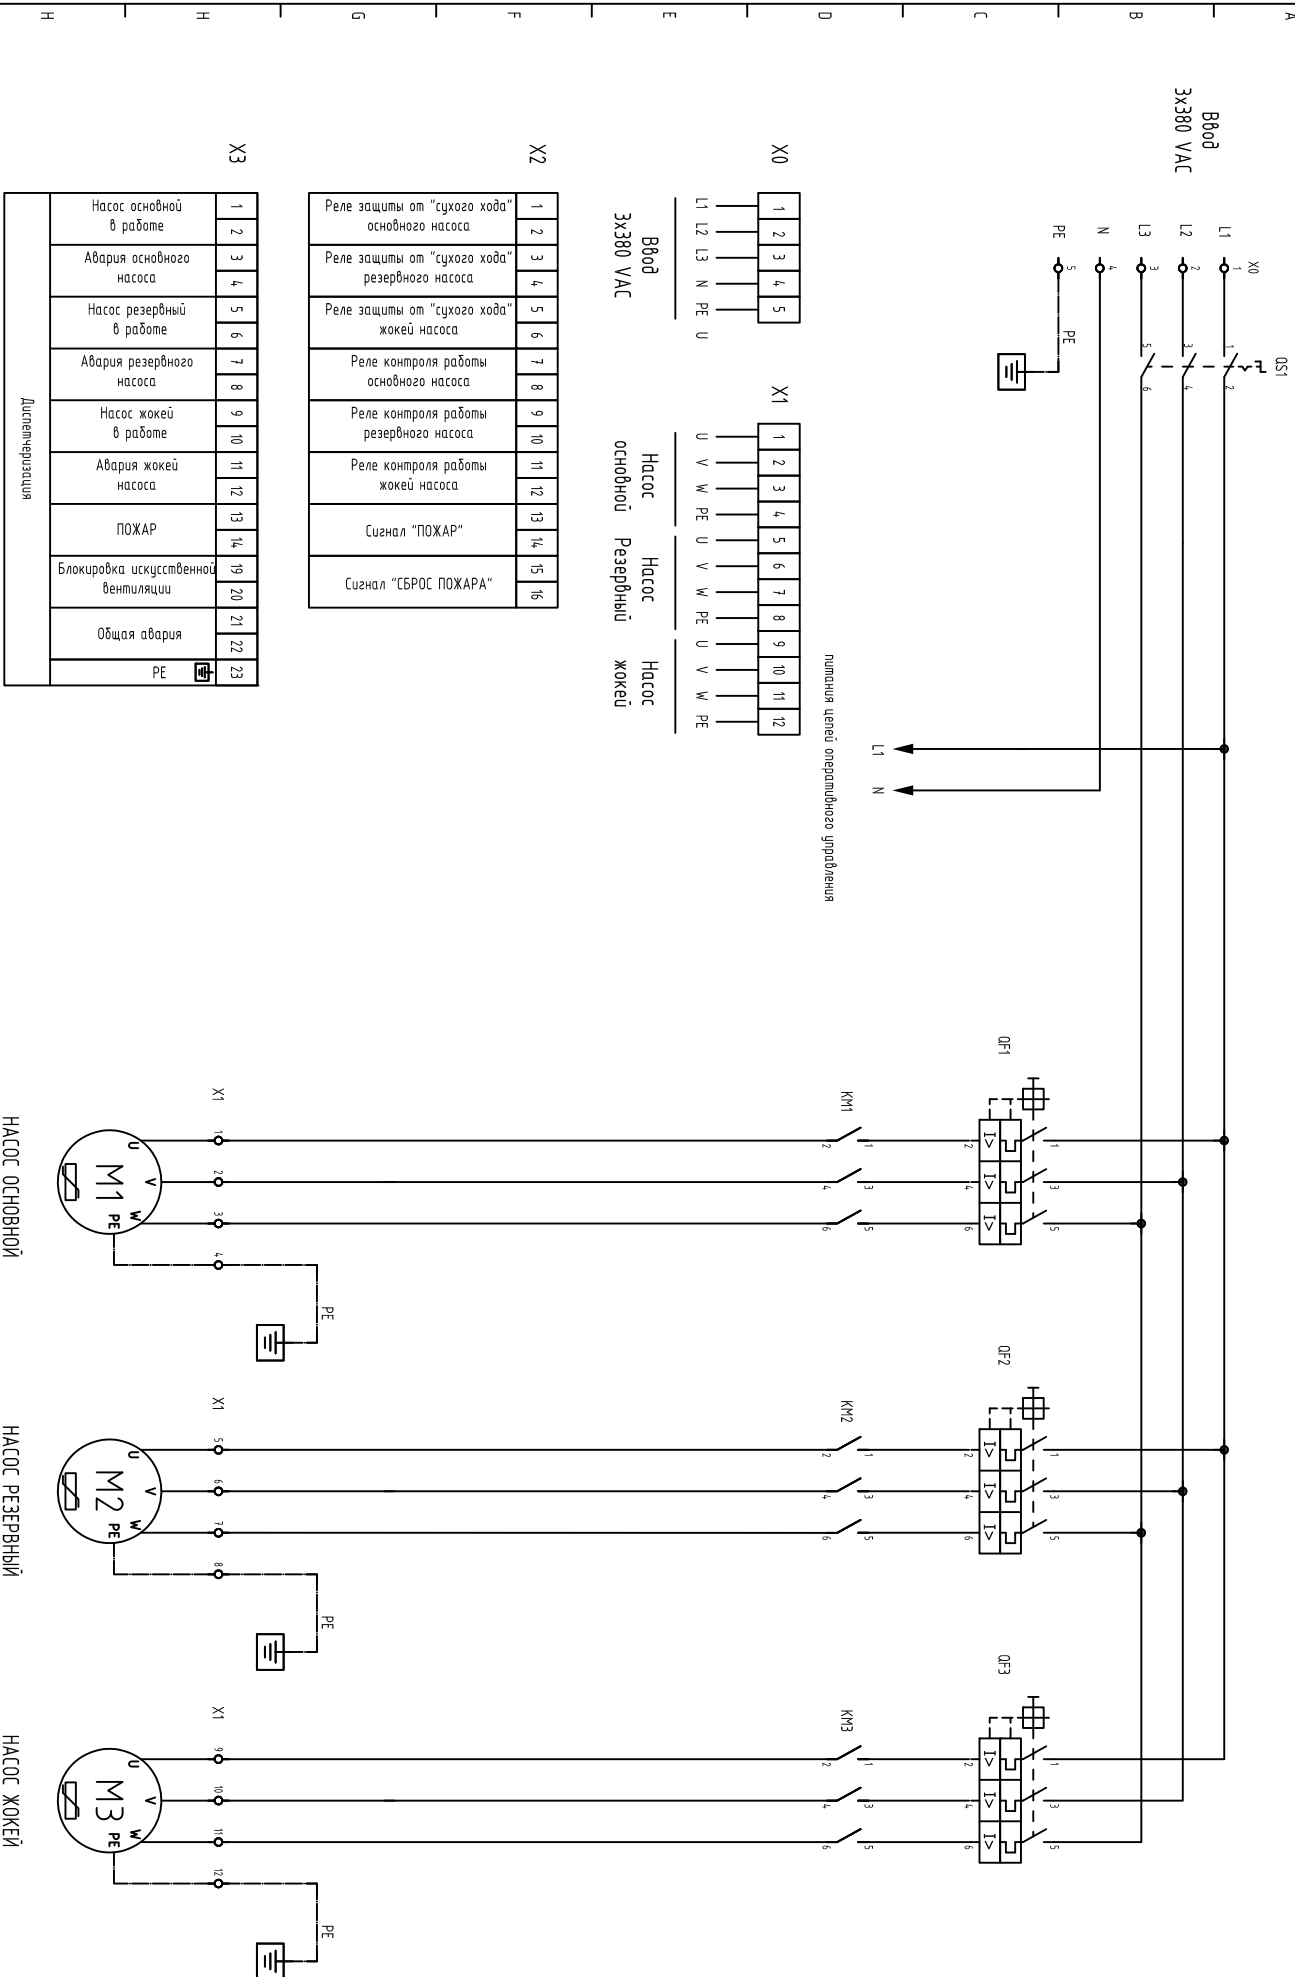

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реле защиты от "сухого хода" основного насоса		Реле защиты от "сухого хода" резервного насоса		Реле защиты от "сухого хода" жокей насоса		Реле контроля работы основного насоса		Реле контроля работы резервного насоса		Реле контроля работы жокей насоса		Сигнал "ПОЖАР"		Сигнал "СБРОС ПОЖАРА"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23		
Насос основной в работе																	PE			
Авария основного насоса			Насос резервный в работе			Авария резервного насоса			Насос жокей в работе			Авария жокей насоса			ПОЖАР		Блокировка искусственной вентиляции		Общая авария	
Диспетчеризация																				

Шкаф управления ASG-CONTROLS комплектуется клеммами согласно запросу, функцией (опции) отпороного листа и текнического задания на проектирование шкафа управления созданного с заказчиком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ASG-CONTROLS-F.D.3.X	Лист